WARTER

Articolo QAC100ATCEI021B2

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
QUADRO ELETTRICO CA

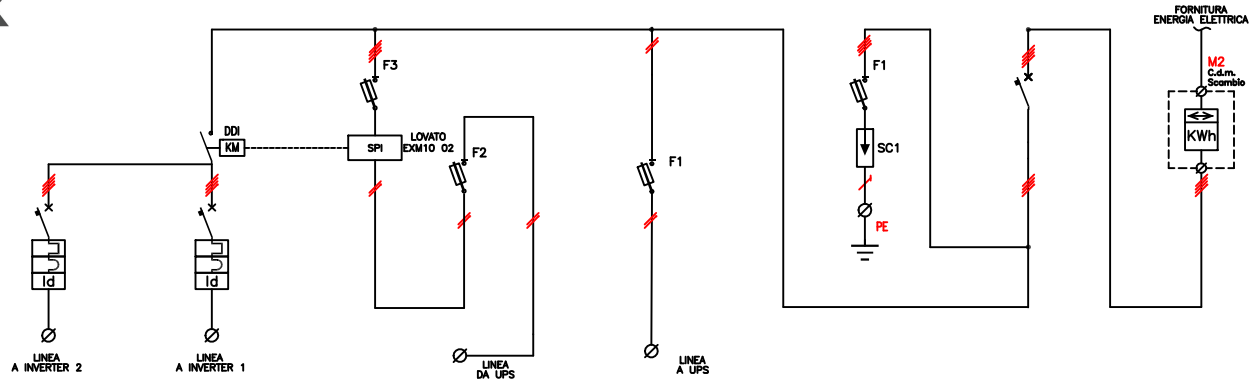

			INVERTER 2	INVERTER 1	PROTEZIONE VOLTMETRICHE INTERFACCIA	PROTEZIONE ALIMENTAZIONE SPI	PROTEZIONE ALIMENTAZIONE UPS	SCARICATORE SOVRATENSIONI	INTERRUTTORE DI SCAMBIO LATO C.A	CONTATORE DI SCAMBIO
DATI	DESCRIZIONE									
	PARAMETRI ELET.	POTENZA (kW)								
		CORRENTE (A)								
APPARECCHIATURE	PROTEZIONE	Costruttore								
		Tipo	MTD	MTD					SEZIONATORE	
	INTERRUTTORE	Potere inter. (kA)	6KA	6KA						
		In–Itar. (A)	40A 3P + N	40A 3P + N					100A 4P	
	DIFFERENZIALE	Idn–Itar. diff. (A)	0,3A	0,3A						
		Tint–Ttar (s)	TIPO–A	TIPO–A						
	SEZIONATORE	In (A)								
	FUSIBILI	Costruttore								
		Tipo			10X38 3P+N 32A	10X38 32A 2P 4A	10X38 32A 2P 4A	22X58 3P+N 125A		
	CONTATTORE	Costruttore								
		Tipo								
	RELE' TERMICO	Costruttore								
		Tipo								
	STRUMENTI	AMPEROMETRO								
		VOLTMETRO								
	AUSILIARI	TRASFORMATORE								
		ACCESSORI						CLASS.II 40kA per polo		
LINEE	CAVO	Tipo								
		Sezione (mm²)								
		Lunghezza (m)								
	POSA – Norma CEI 64–8/5 Tab.52C N° CIRCUITI ADIACENTI									
	Numerazione Linea – Cavo									