SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
QUADRO ELETTRICO CA

WARTER

Articolo QAC125ATCEI021B3

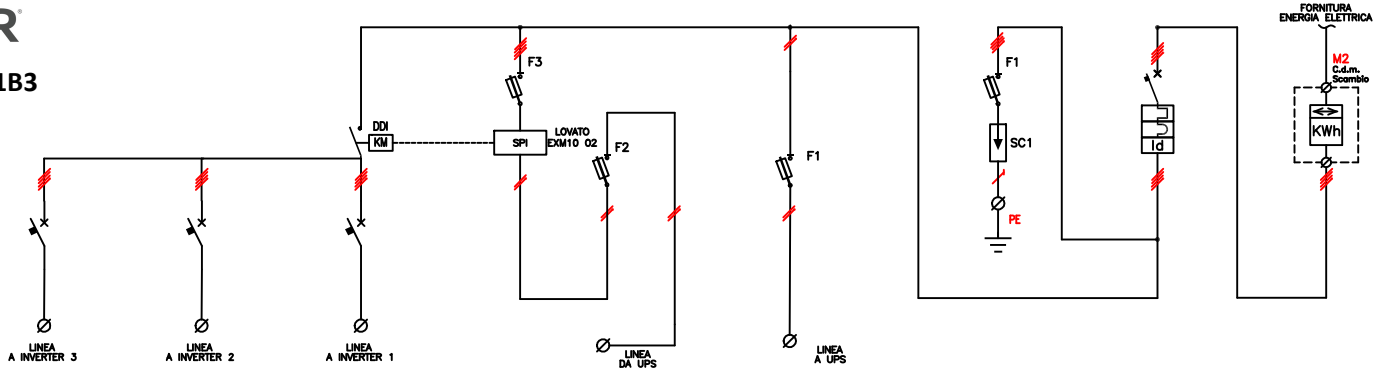

	DESCRIZIONE		INVERTER 3	INVERTER 2	INVERTER 1	PROTEZIONE VOLTMETRICHE INTERFACCIA	PROTEZIONE ALIMENTAZIONE SPI	PROTEZIONE ALIMENTAZIONE UPS	SCARICATORE SOVRATENSIONI	INTERRUTTORE DI SCAMBIO LATO C.A	CONTATORE DI SCAMBIO
DATI	PARAMETRI ELET.	POTENZA (kW)									
		CORRENTE (A)									
APPARECCHIATURE	PROTEZIONE	Costruttore	CHINT	CHINT	CHINT	LOVATO		CHINT	CHINT		
		Tipo				PMVF51			JSP220R3PN420	MTD	
	INTERRUTTORE	Potere inter. (kA)	40A	40A	40A						
		In–Itar. (A)								15KA	
	DIFFERENZIALE	Idn–Itar. diff. (A)								125A	
		Tint–Ttar (s)								0,3 A TIPO A	
	SEZIONATORE	In (A)								ISTANTANEO	
	FUSIBILI	Costruttore				WS18/32–3PN	WS18/32–1PN	WS18/32–1PN	WS18/32–3PN		
		Tipo				10,3x38 1A 3P+N	10,3x38 4A 3P+N	10,3x38 4A 3P+9N	22x58 100A 3P+N		
	CONTATTORE	Costruttore			NCH8–63,40/230						
		Tipo			NCH8–20,11/230						
	RELE' TERMICO	Costruttore									
		Tipo									
	STRUMENTI	AMPEROMETRO									
		VOLTMETRO									
	AUSILIARI	TRASFORMATORE									
		ACCESSORI							CLASS.II 40kA per polo		
LINEE	CAVO	Tipo Sezione (mm²) Lunghezza (m)									
	POSA – Norma CEI 64–8/5 Tab.52C N° CIRCUITI ADIACENTI										
	Numerazione Linea – Cavo										